


Инд. N подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №

суд/ДС.00/инв

ГОТЛАСОВАНИЕ № 506/35
 от « 30 » 06 2015 г.
 в части рассмотрения
 ПТН-1544
 в под 2х400кВА

Инженер	Проверил	Инж.	Кон.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Восилев	Сычев	Курченко					

Расчетная однолинейная схема сему 10кВ			"Королевский филиал" 000 "МСУ 2"		
Внешнее электроснабжение. Сему 10кВ			Р	1	6
			Смодуля	/лсм	/лсчсб
Рекомендация ПТН-1544 (замена силового трансформатора мощностью 2х400кВА на трансформатор расчетной мощности в пределах разрешенной в соответствии с проектным решением (2х630кВА)), по адресу: М.О., г. Королев, пр-т Космонавтов, д. №28					
040-01-15-3С.4					

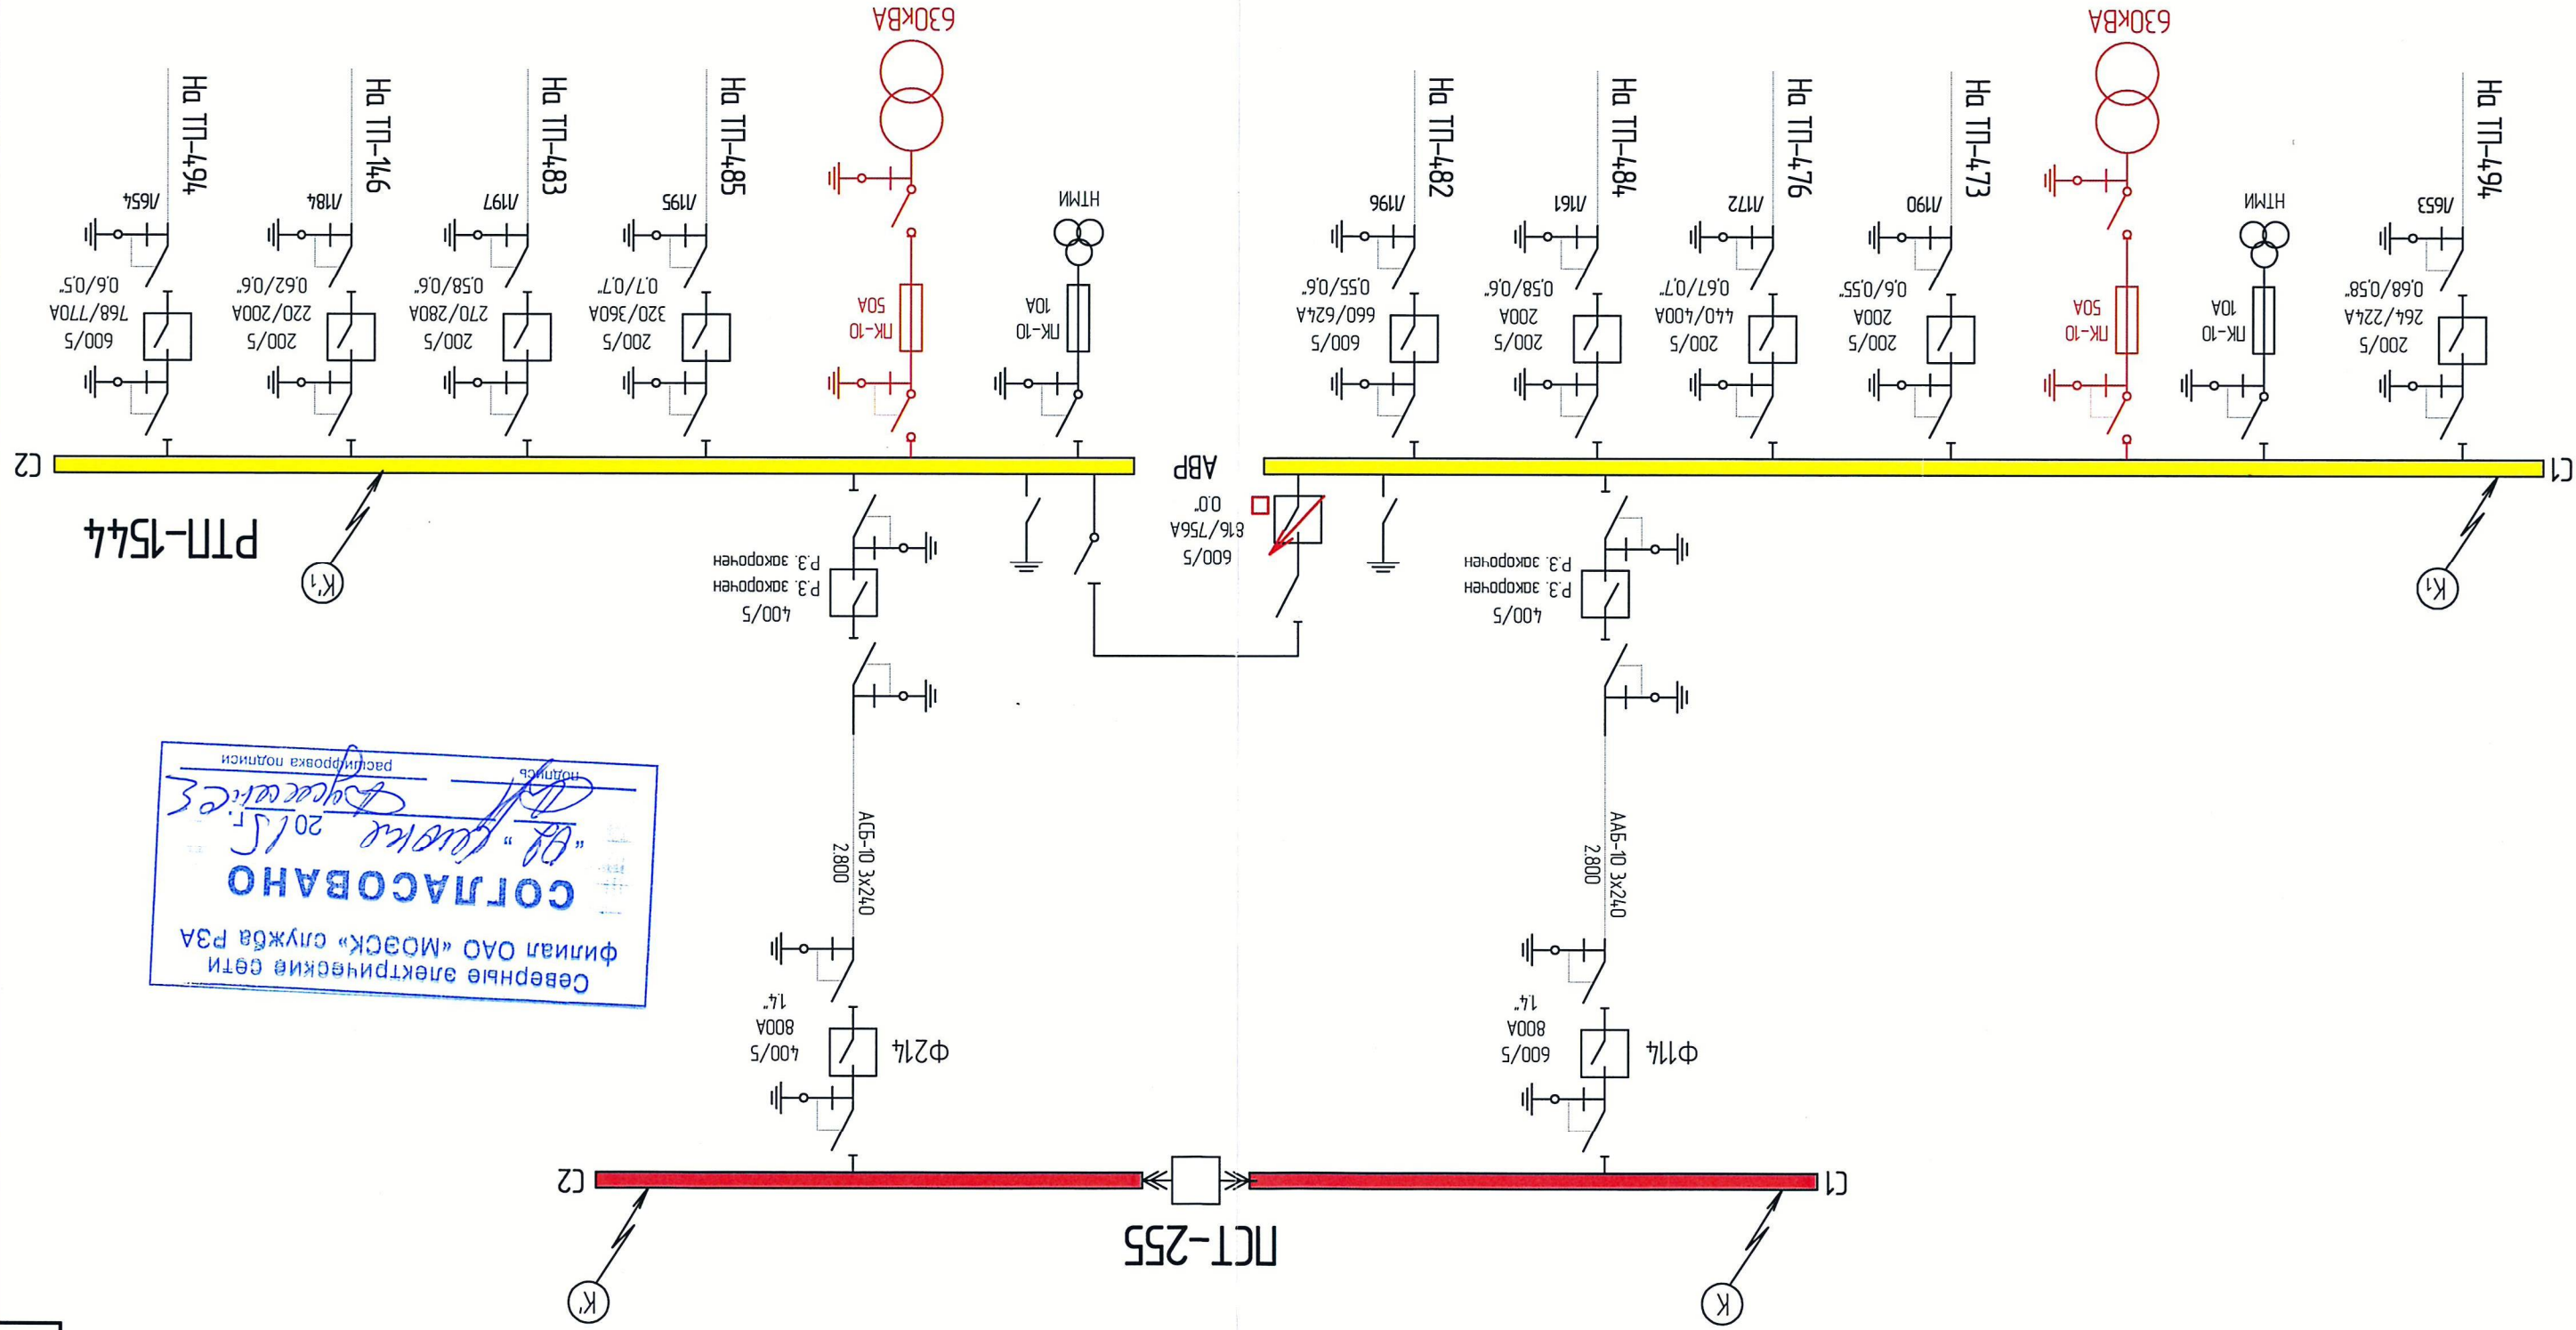

Сотласовано
 Северные электрические сети
 филиал ОАО «МОЭСК» служба РЗА
 08.06.2015
 подпись
 расщепление подписи