
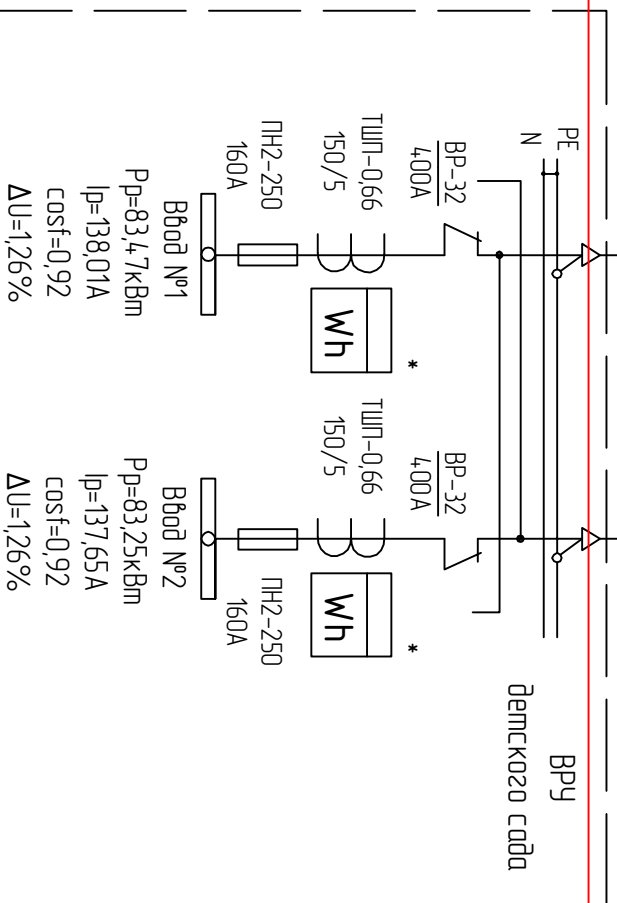


лиш.2 – АВШВ 4x240; L=160м

СОГЛАСОВАНИЕ № 301/15  
от « 25 » ноября 20 15 г.  
В. вахитов  
А. Ахмедов  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
[главный инженер 

Граница проектирования  
Проект внутреннего электроосвещения детского сада выполняет смежная организация.



### Последующий режим

\* Счетчик SL 7000  
3х220/380В, 1/10А  
УСПД-4.22 GSM  
E422-GSM

<b>Проверка трансформаторов тока</b> <b>по условию п. 1.5.17 ПУЭ – ввод №1</b>			
Наименование		Наименование	
Ррасч.тах, кВт	83,47	Ррасч.тпн, кВт	12,52
Расч тах, А	138,01	Расч тпн, А	2002
Трансформаторы тока	150/5	Трансформаторы тока	150/5
Обеспечение точности учета по условию: $\frac{I_{\text{расч}} \cdot 100}{\text{Клм} \cdot I_{\text{расч}}}$ $> 4,0$	92,01	Обеспечение точности учета по условию: $\frac{I_{\text{тпн}} \cdot 100}{\text{Клм} \cdot I_{\text{тпн}}}$ $> 5$	13,35

<b>Проверка трансформаторов тока</b> <b>по условию п. 1.5.17 ПУЭ – ввод №2</b>			
Наименование		Наименование	
Расч.ток, кВт	83,25	Расч.тпн, кВт	12,49
Расч ток, А	137,65	Расч тпн, А	19,97
Трансформаторы тока	150/5	Трансформаторы тока	150/5
Обеспечение точности учета по условию: $\frac{I_{\text{р.ток}} \cdot 100}{\text{Ким} \cdot I_{\text{н.сч}}} > 40$	91,77	Обеспечение точности учета по условию: $\frac{I_{\text{р.тпн}} \cdot 100}{\text{Ким} \cdot I_{\text{н.сч}}} > 5$	13,31

							Проект прокладки 2-х кабельных линий КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-423 с.1 с.2 до ВРУ детского сада на 150 мест, по адресу: Московская обл., г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Горького, д.16
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
							Внешнее электроснабжение. Сети 0,4кВ
Н контр.							
ТИП		Курченко					"Королевский филиал" ООО "МСУЗ"
Проектировщик		Сычевич					
Разработчик		Зиндоев					
Разработчик		Зиндоев					

АД «Королевская электросеть»  
 ул. Индустриальная  
 ул. Индустриальная  
 передача электрической энергии  
 М. Д. Королёв, ул. Ларина, д. 4-А  
 25.11.15 г. 8(495)516-84-98