



Лист					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

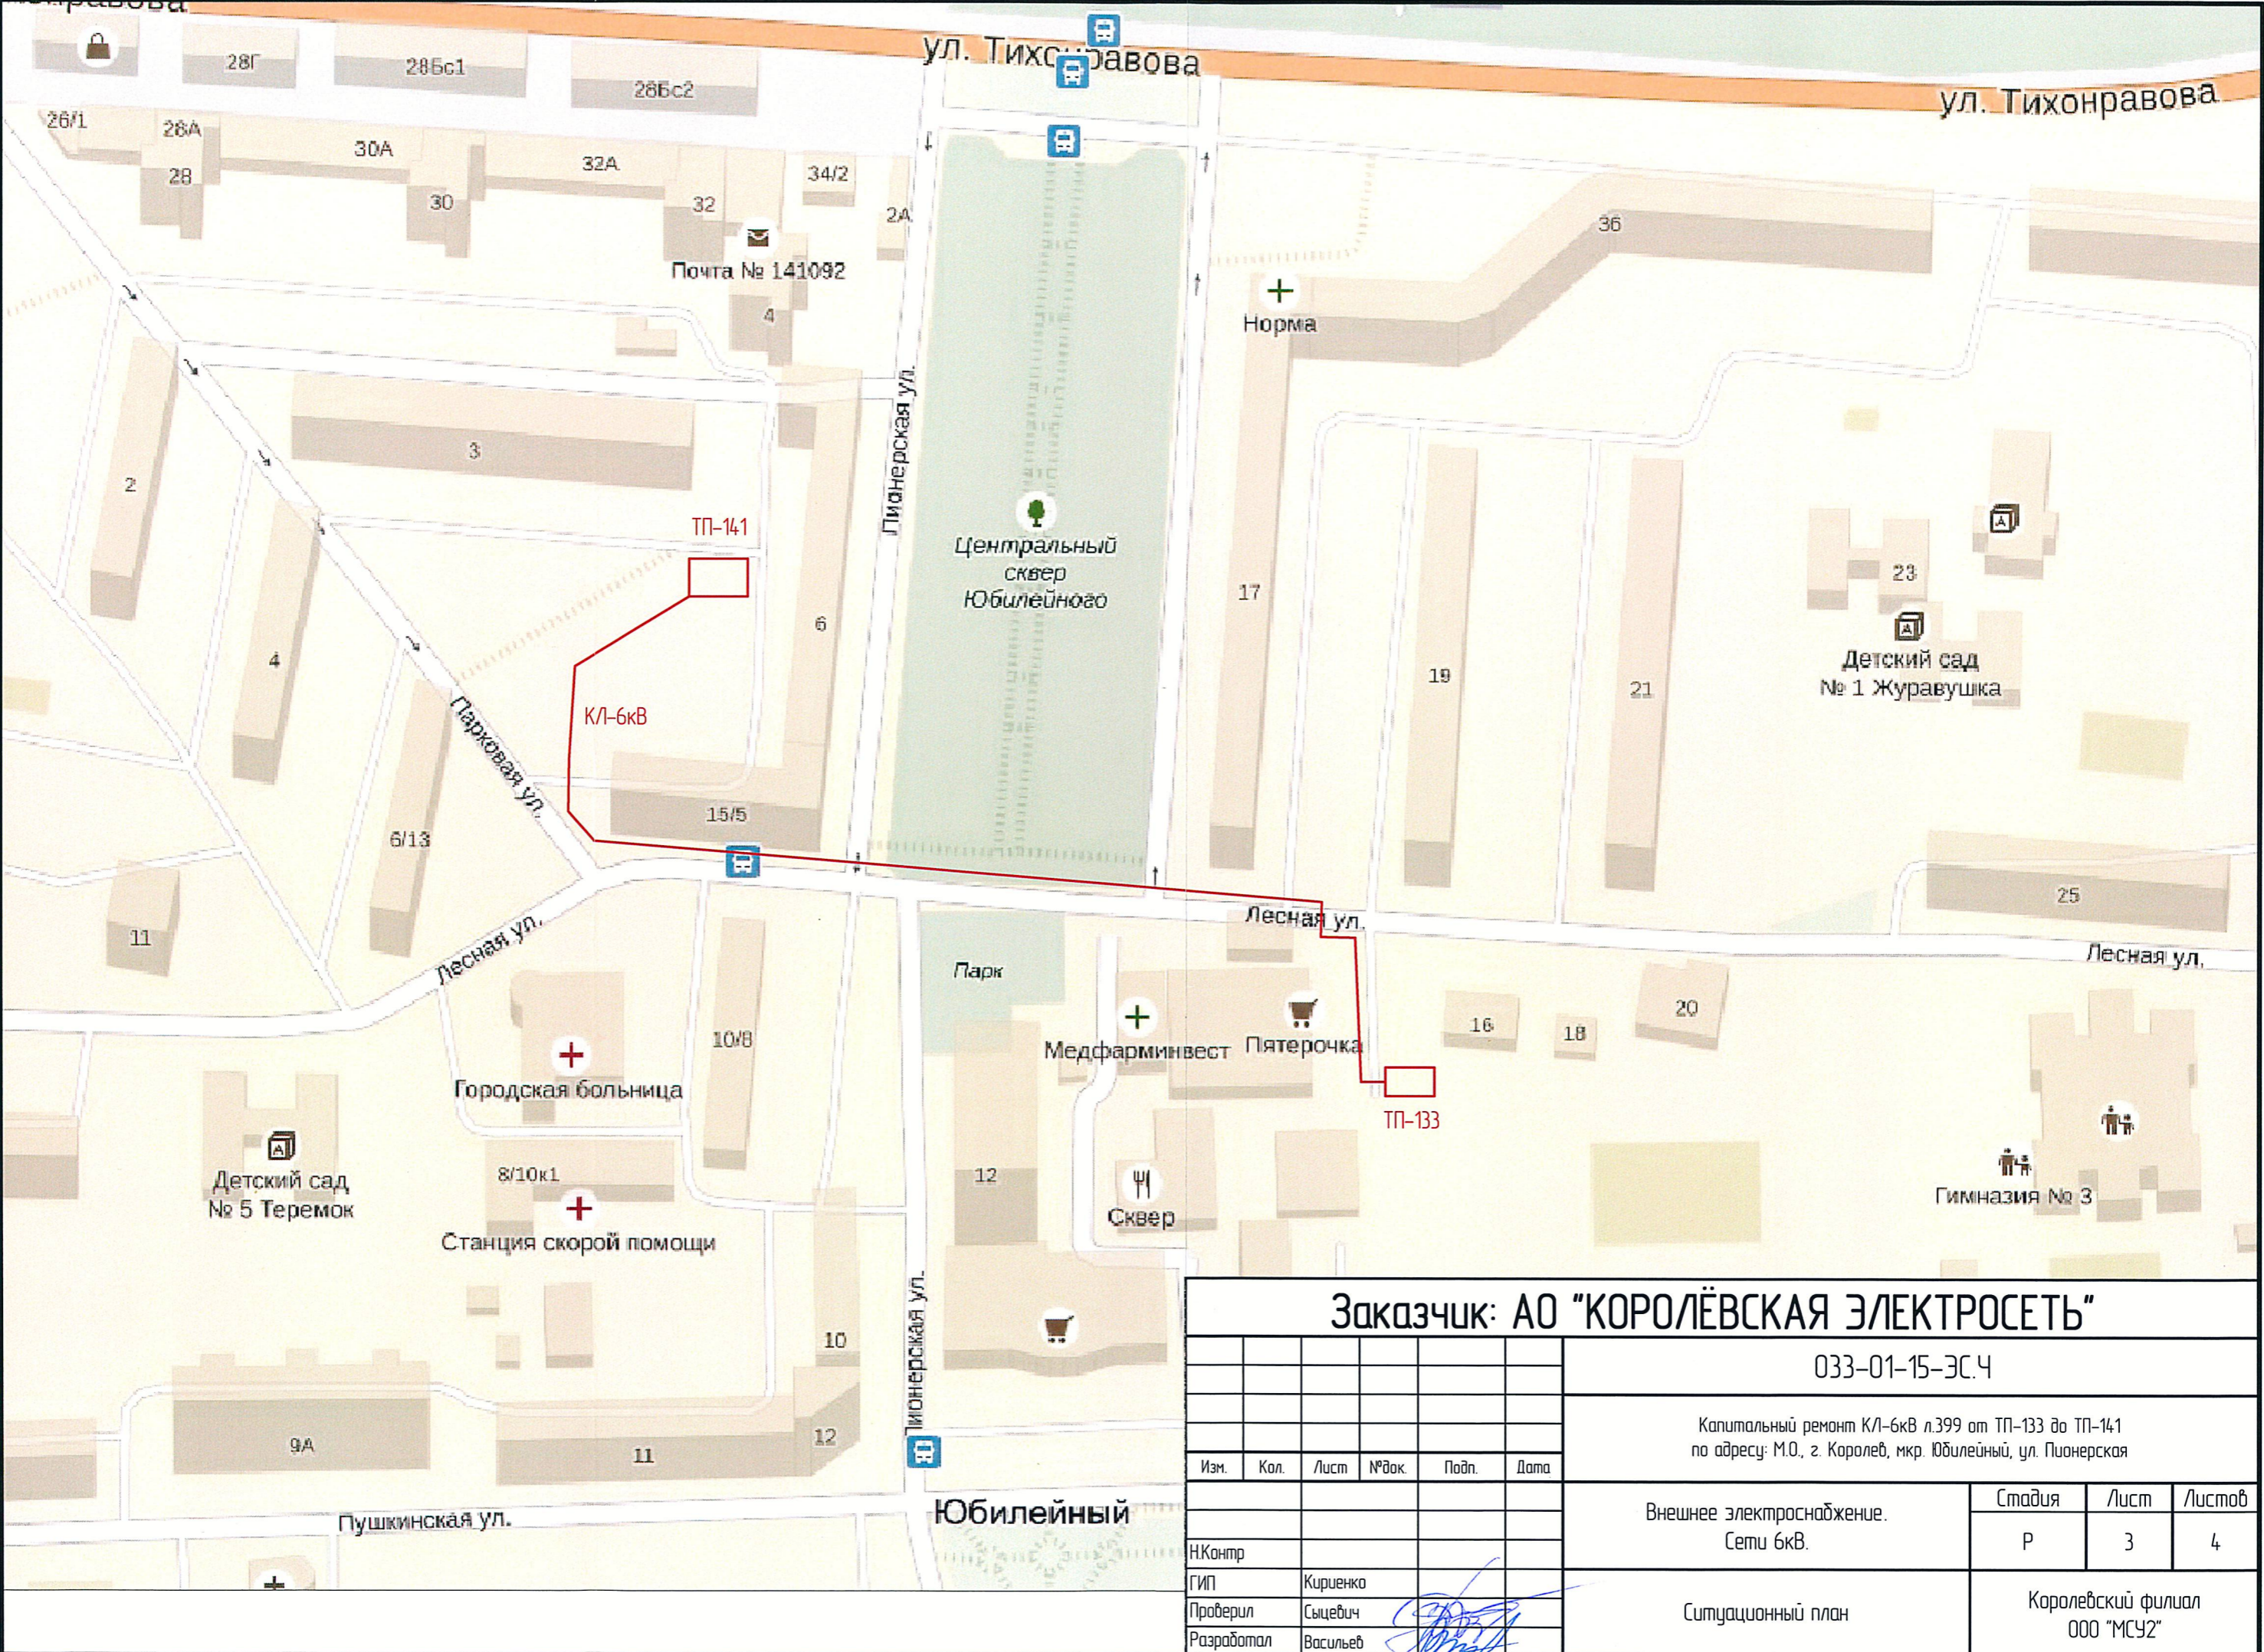


Заказчик: АО "КОРОЛЁВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ"								
						033-01-15-ЭС.4		
						Капитальный ремонт КЛ-6кВ л.399 от ТП-133 до ТП-141 по адресу: М.О., г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. Пионерская		
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
						Внешнее электроснабжение. Сети 6кВ.		
Н.Контр						Стадия	Лист	Листов
						Р	3	4
ГИП	Кириенко					Ситуационный план	Королевский филиал ООО "МСУЭ"	
Проверил	Сыцечич							
Разработал	Васильев							


Прокладка кабельной линии в траншее

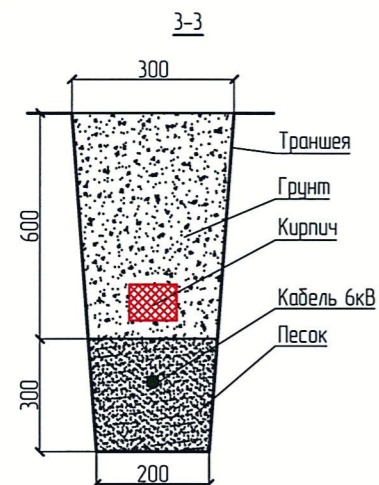


Пересечение кабельной линии с трубо-, водо-, газопроводами

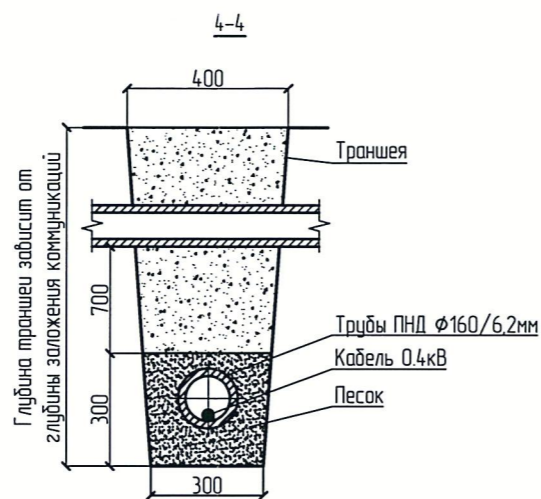

Пересечение двух кабельных линий в земле

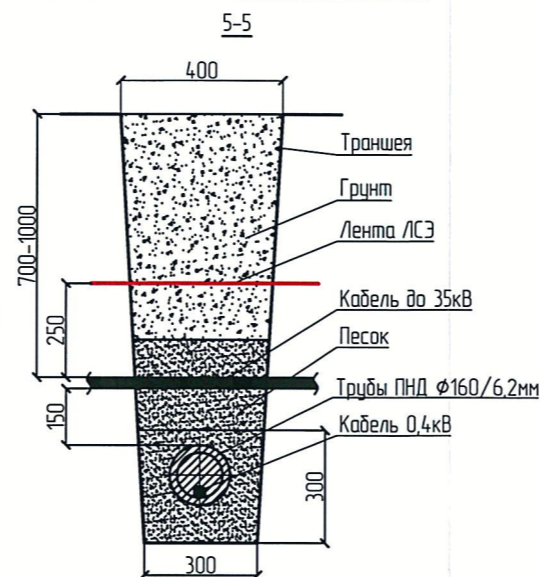


Прокладка кабельной линии в траншее рядом с фундаментом

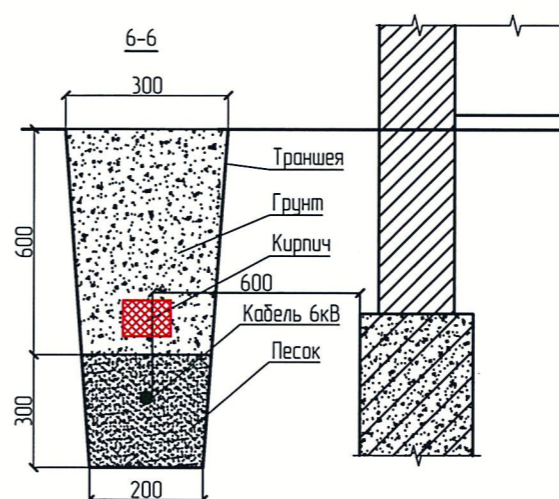


Общие указания по прокладке кабельной линии.

1. Кабели проложить в земле на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли.
2. Расстояние от кабеля до фундаментов зданий и сооружений принять не менее 0,6 м.
3. Расстояние от кабеля до бордюрного камня не менее 1м.
4. Расстояние до деревьев принять не менее 2м (по согласованию с соответствующей организацией допускается уменьшение этого расстояния при условии прокладки кабелей в трубах). Расстояние до кустарников принять 0,75м.
5. При параллельной прокладке с подземными коммуникациями, расстояние принять: до трасс водопровода и канализации не менее 1м, до трасс газопровода не менее 1 м, до теплотрасс не менее 2 м, до электрических кабелей и кабелей связи не менее 0,5 м.
6. При пересечении подземных коммуникаций, кабель проложить в трубах ПНД.
7. При прокладке под тротуарами, дорогами открытым способом, кабель проложить в трубах ПНД на глубине не менее 1м.
8. Вход кабеля в помещения электропитания здания выполнить в трубах ПНД d-160 мм.
9. При повороте трассы радиусы изгиба кабеля принять не менее - 15 диаметров кабеля.
10. Все работы выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и действующих СНиП.
11. При производстве земляных работ вызвать представителей заинтересованных организаций.
12. Трассу кабельных линий согласовать с землепользователем.

Прокладка кабельной линии рядом с деревьями

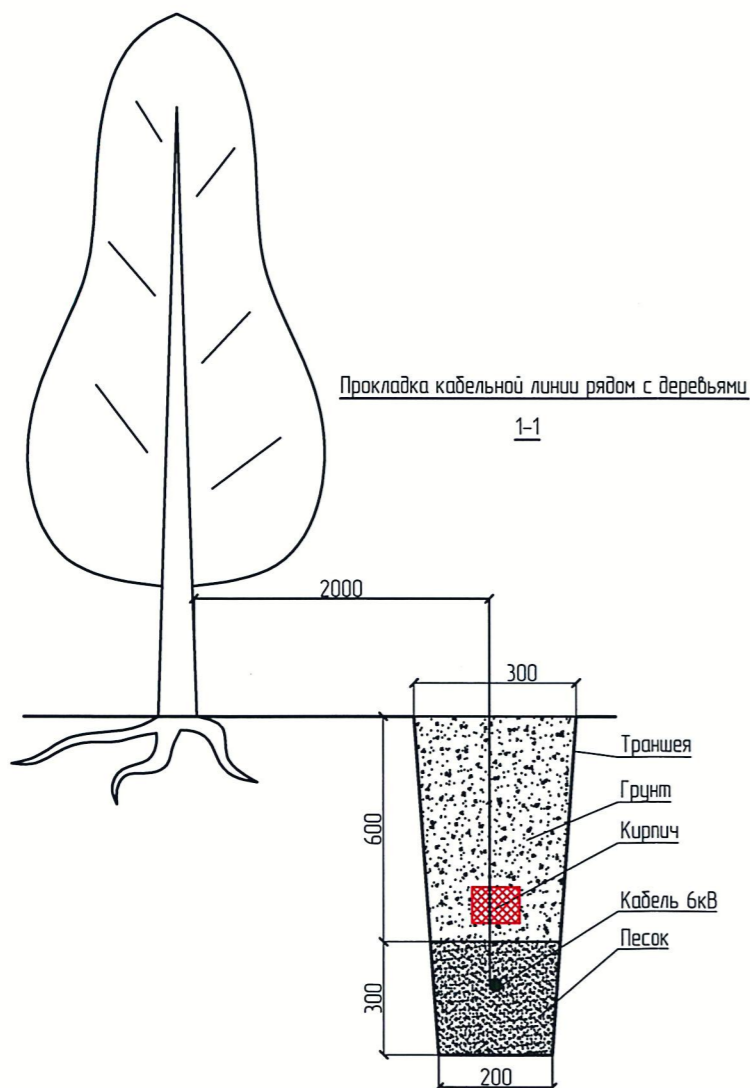

Прокладка кабельной линии рядом с кустарниками

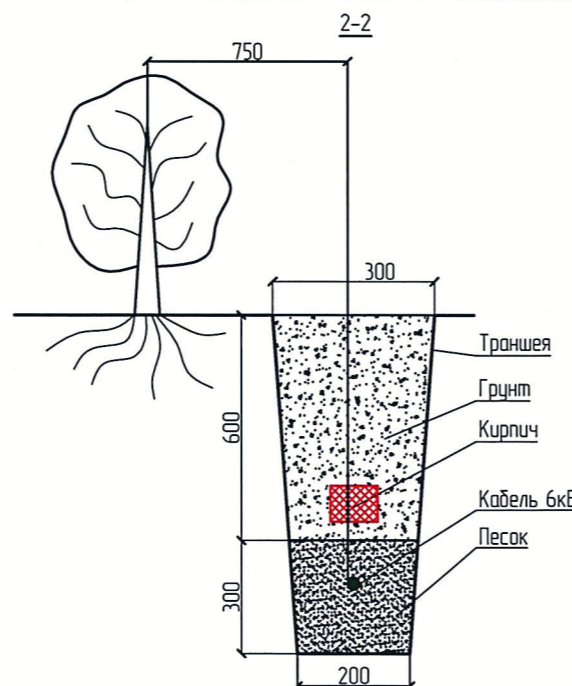

Заказчик: АО "КОРОЛЁВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ"

033-01-15-ЭС.Ч

Капитальный ремонт КЛ-6кВ л.399 от ТП-133 до ТП-141
по адресу: М.О., г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. Пионерская

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Н.Контр					
ГИП	Кириенко				
Проверил	Сычев				
Разработал	Васильев				

Внешнее электроснабжение.
Сети 6кВ.

Стадия	Лист	Листов
Р	2	4

Кабельные разрезы

Королевский филиал
ООО "МСУЗ"