
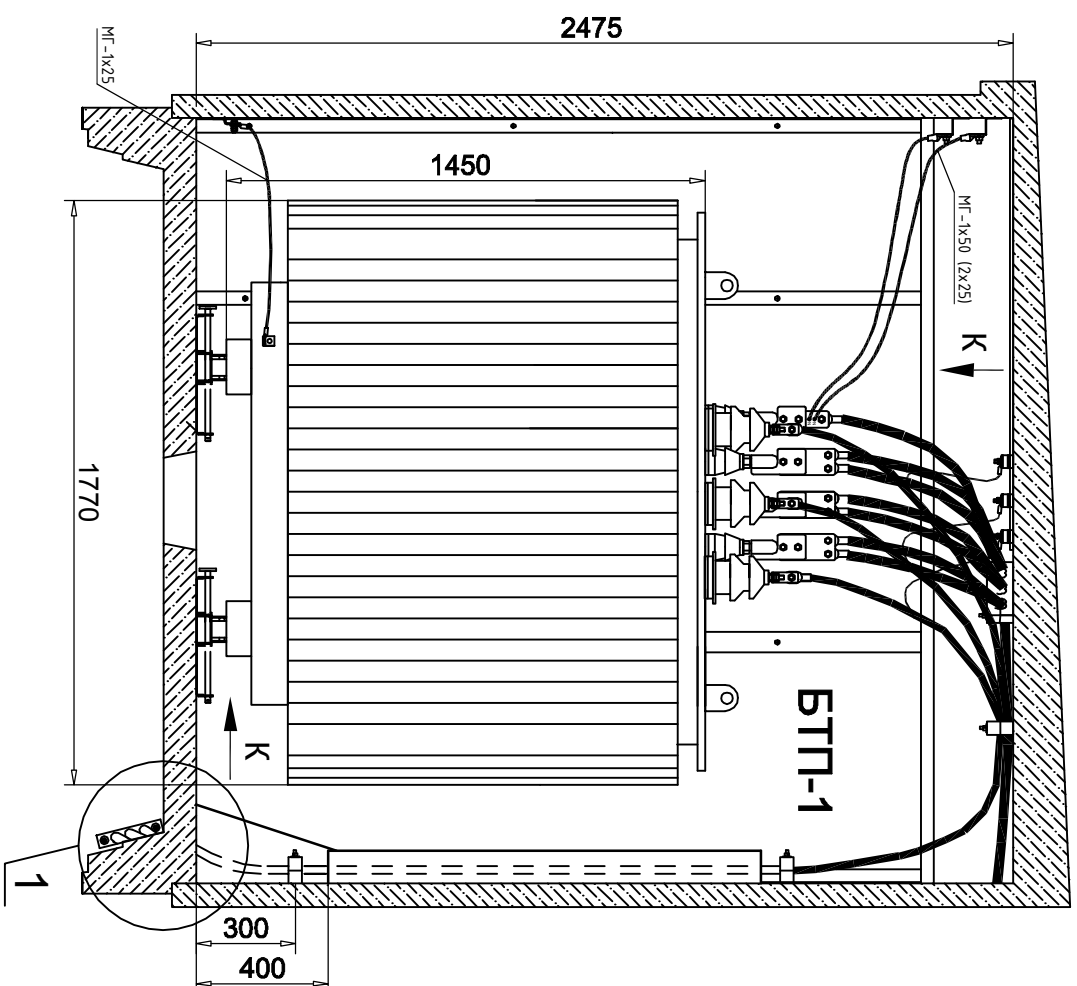
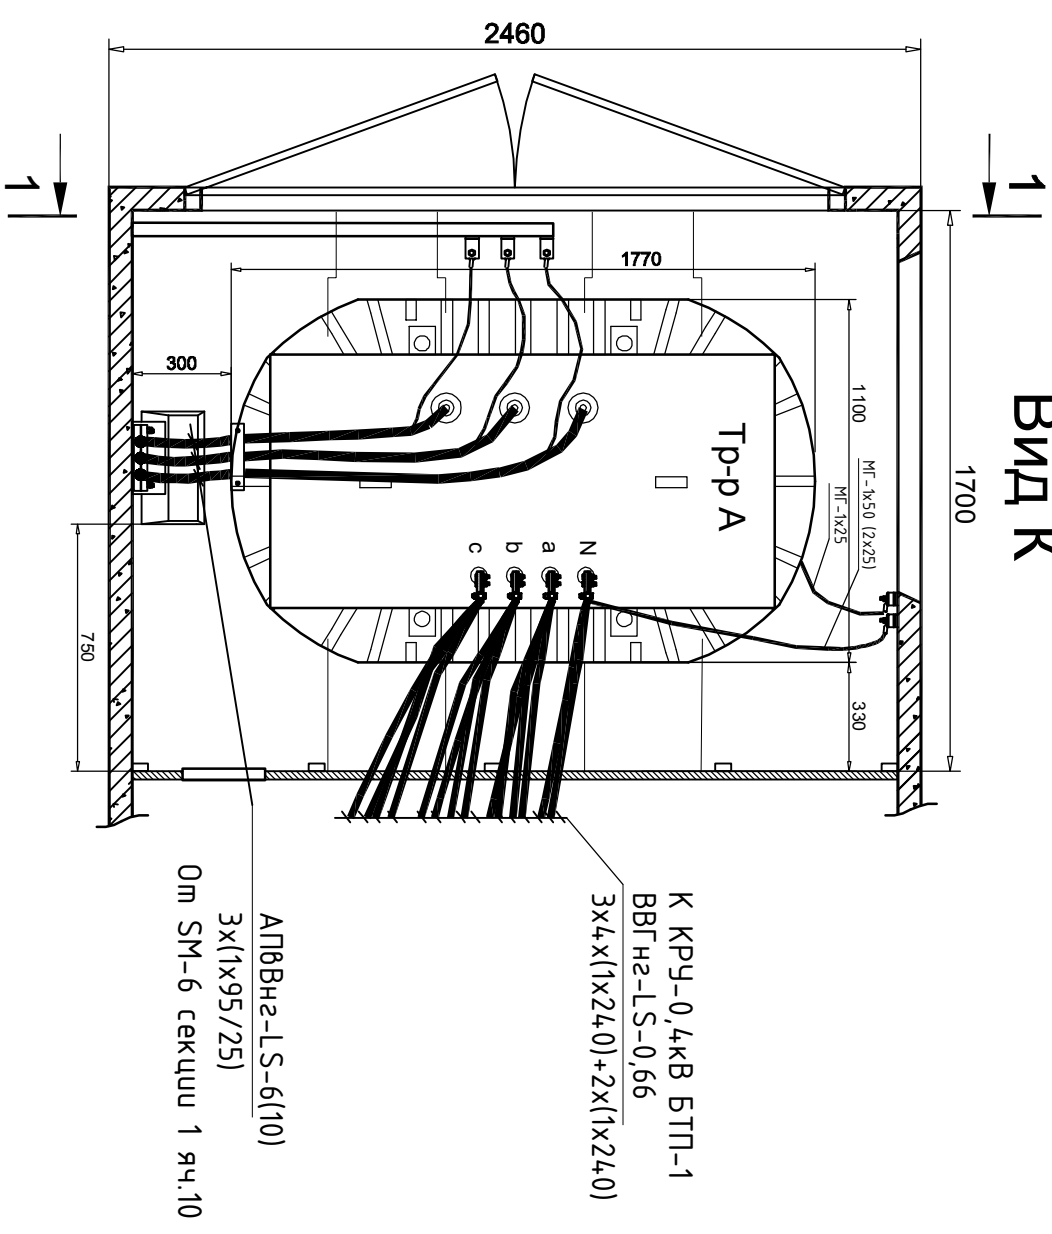


# Paper 1-1

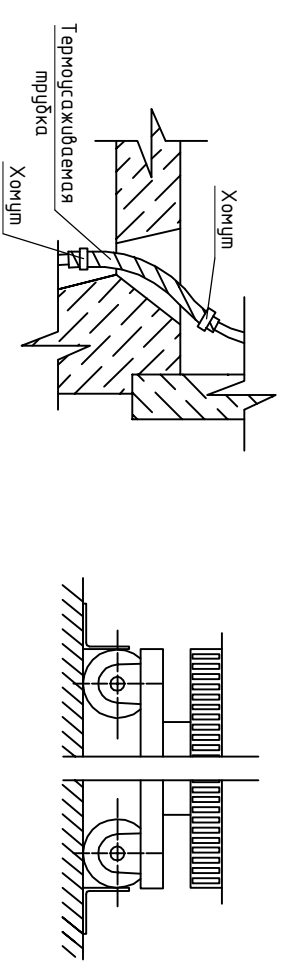

Примечания:

1. Надземная часть в исполнении ЕС-ДВ, высота от пола до потолка 2475мм.
2. Объемный прямиок условно не показан. ОП показаны в Томе АС.
3. Для исключения трения изоляции кабеля о кромку бетона и механического повреждения защитной оболочки силового кабеля АПВВнг-LS в месте прохода через отверстие в перекрытии пола камеры трансформатора установить изоляционную манжету (термосужимаемую трубку обернуть вокруг кабеля и закрепить пластмассовыми хомутами).
4. Положить кабель трансформатора зафиксировать стопорными башмаками.
5. Провод заземления нуля трансформатора не должен касаться бака трансформатора.

$$BND_K$$
Узепн 1Вид К1[illegible]