

СОГЛАСОВАНИЕ № 1405 от 01.01.2016 г.  
Данное соглашение является основанием для выполнения работ по монтажу и прокладке кабелей в соответствии с проектом.  
с ОАО «Теплосеть г. Королева» М.О.  
1. Обеспечить сохранность существующих тепловых сетей.  
2. До начала земляных работ вызвать нашего представителя по тел.: 511-21-65.  
3. Выдерживать расстояние до тепловых сетей согласно требованиям СНиП.



СОГЛАСОВАНИЕ № 15116 от 29.01.2016 г.  
с АО «Королевская электросеть»  
по тем. № 15116 от 29.01.2016 г.  
1. Вызвать представителя АО «Королевская электросеть» и провести осмотр территории.  
2. Составление акта осмотра территории.  
3. Проектирование и прокладка кабелей.  
4. Обеспечение безопасности работ.

СОГЛАСОВАНО  
Начальник КРЭС «М. Кузнецов»  
Проверил: «М. Кузнецов»  
с «29» 01.01.2016 г.  
Выполнено с учетом проекта

- Условные обозначения:
- Проектируемая КЛ-0,4кВ
  - Проектируемые фидеры
  - Существующие электрокабели 0,4кВ
  - Существующие электрокабели 6/10кВ
  - Личный связи
  - Водопроницаемость
  - Канализация
  - Газопровод
  - Теплотрасса
  - Командная защита
  - Ограждение территории

СОГЛАСОВАНО  
с ООО «М. Кузнецов»  
с «29» 01.01.2016 г.  
Выполнено с учетом проекта


СОГЛАСОВАНИЕ № 38 от 3.02.2016 г.  
МУП «Автоматизация» с ОАО «Теплосеть г. Королева»  
по тем. № 38 от 3.02.2016 г.  
1. Обеспечить сохранность существующих тепловых сетей.  
2. До начала земляных работ вызвать нашего представителя по тел.: 511-21-65.  
3. Выдерживать расстояние до тепловых сетей согласно требованиям СНиП.

И. Кузнецов

СОГЛАСОВАНИЕ № 6 от 08.01.2016 г.  
ОАО «Водоканал» г. Королева с ОАО «Теплосеть г. Королева»  
по тем. № 6 от 08.01.2016 г.  
1. Обеспечить сохранность существующих тепловых сетей.  
2. До начала земляных работ вызвать нашего представителя по тел.: 511-21-65.  
3. Выдерживать расстояние до тепловых сетей согласно требованиям СНиП.


И. Кузнецов

Согласование и т.д. от 08.02.2016 г.  
по тем. № 6 от 08.02.2016 г.  
по тем. № 6 от 08.02.2016 г.

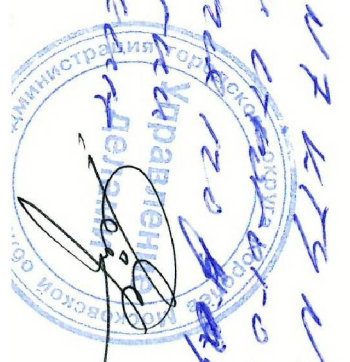

ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» МРФ «МОСКВА»  
М.О. «Теплосеть г. Королева»  
по тем. № 6 от 08.02.2016 г.

«СОГЛАСОВАНО»  
М.О. «Теплосеть г. Королева»  
по тем. № 6 от 08.02.2016 г.

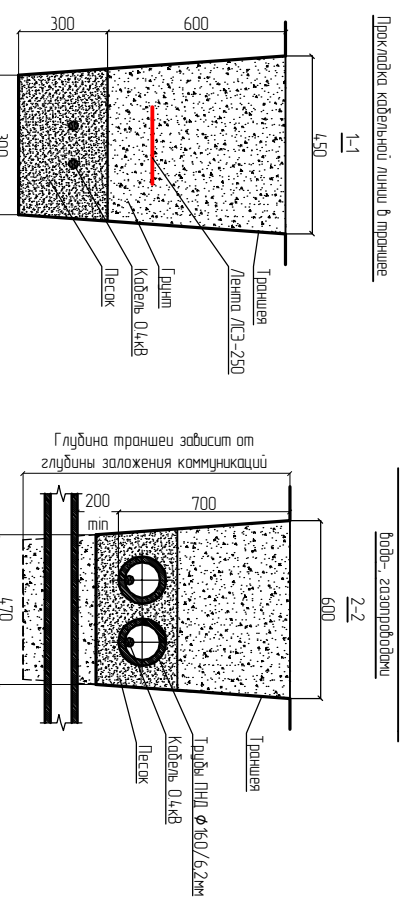

ЗАКАЗЧИК: АО "КОРОЛЕВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ"									
004-02-16-3С.Ч									
Проект прокладки 2-х кабельных линий КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-307 с1, с2 до ВРУ здания ФСК по адресу: Московская обл., г. Королев, ул. Орджоникидзе, д.6									
Изм.	Кол.	Лист	№рек.	Подп.	Догов.	Внешнее электроснабжение			
Н.Кузнецов						Сети 0,4кВ			
И.И.И.						План трассы КЛ-0,4кВ			
Проверил	Сметчик					М 1:500			
Разработал	Воспроизв.					Королевский филиал 000 ТЭСЧ			