


Согласовано:			Взамен инб. №	Подп. и дата	Инб. N подл.

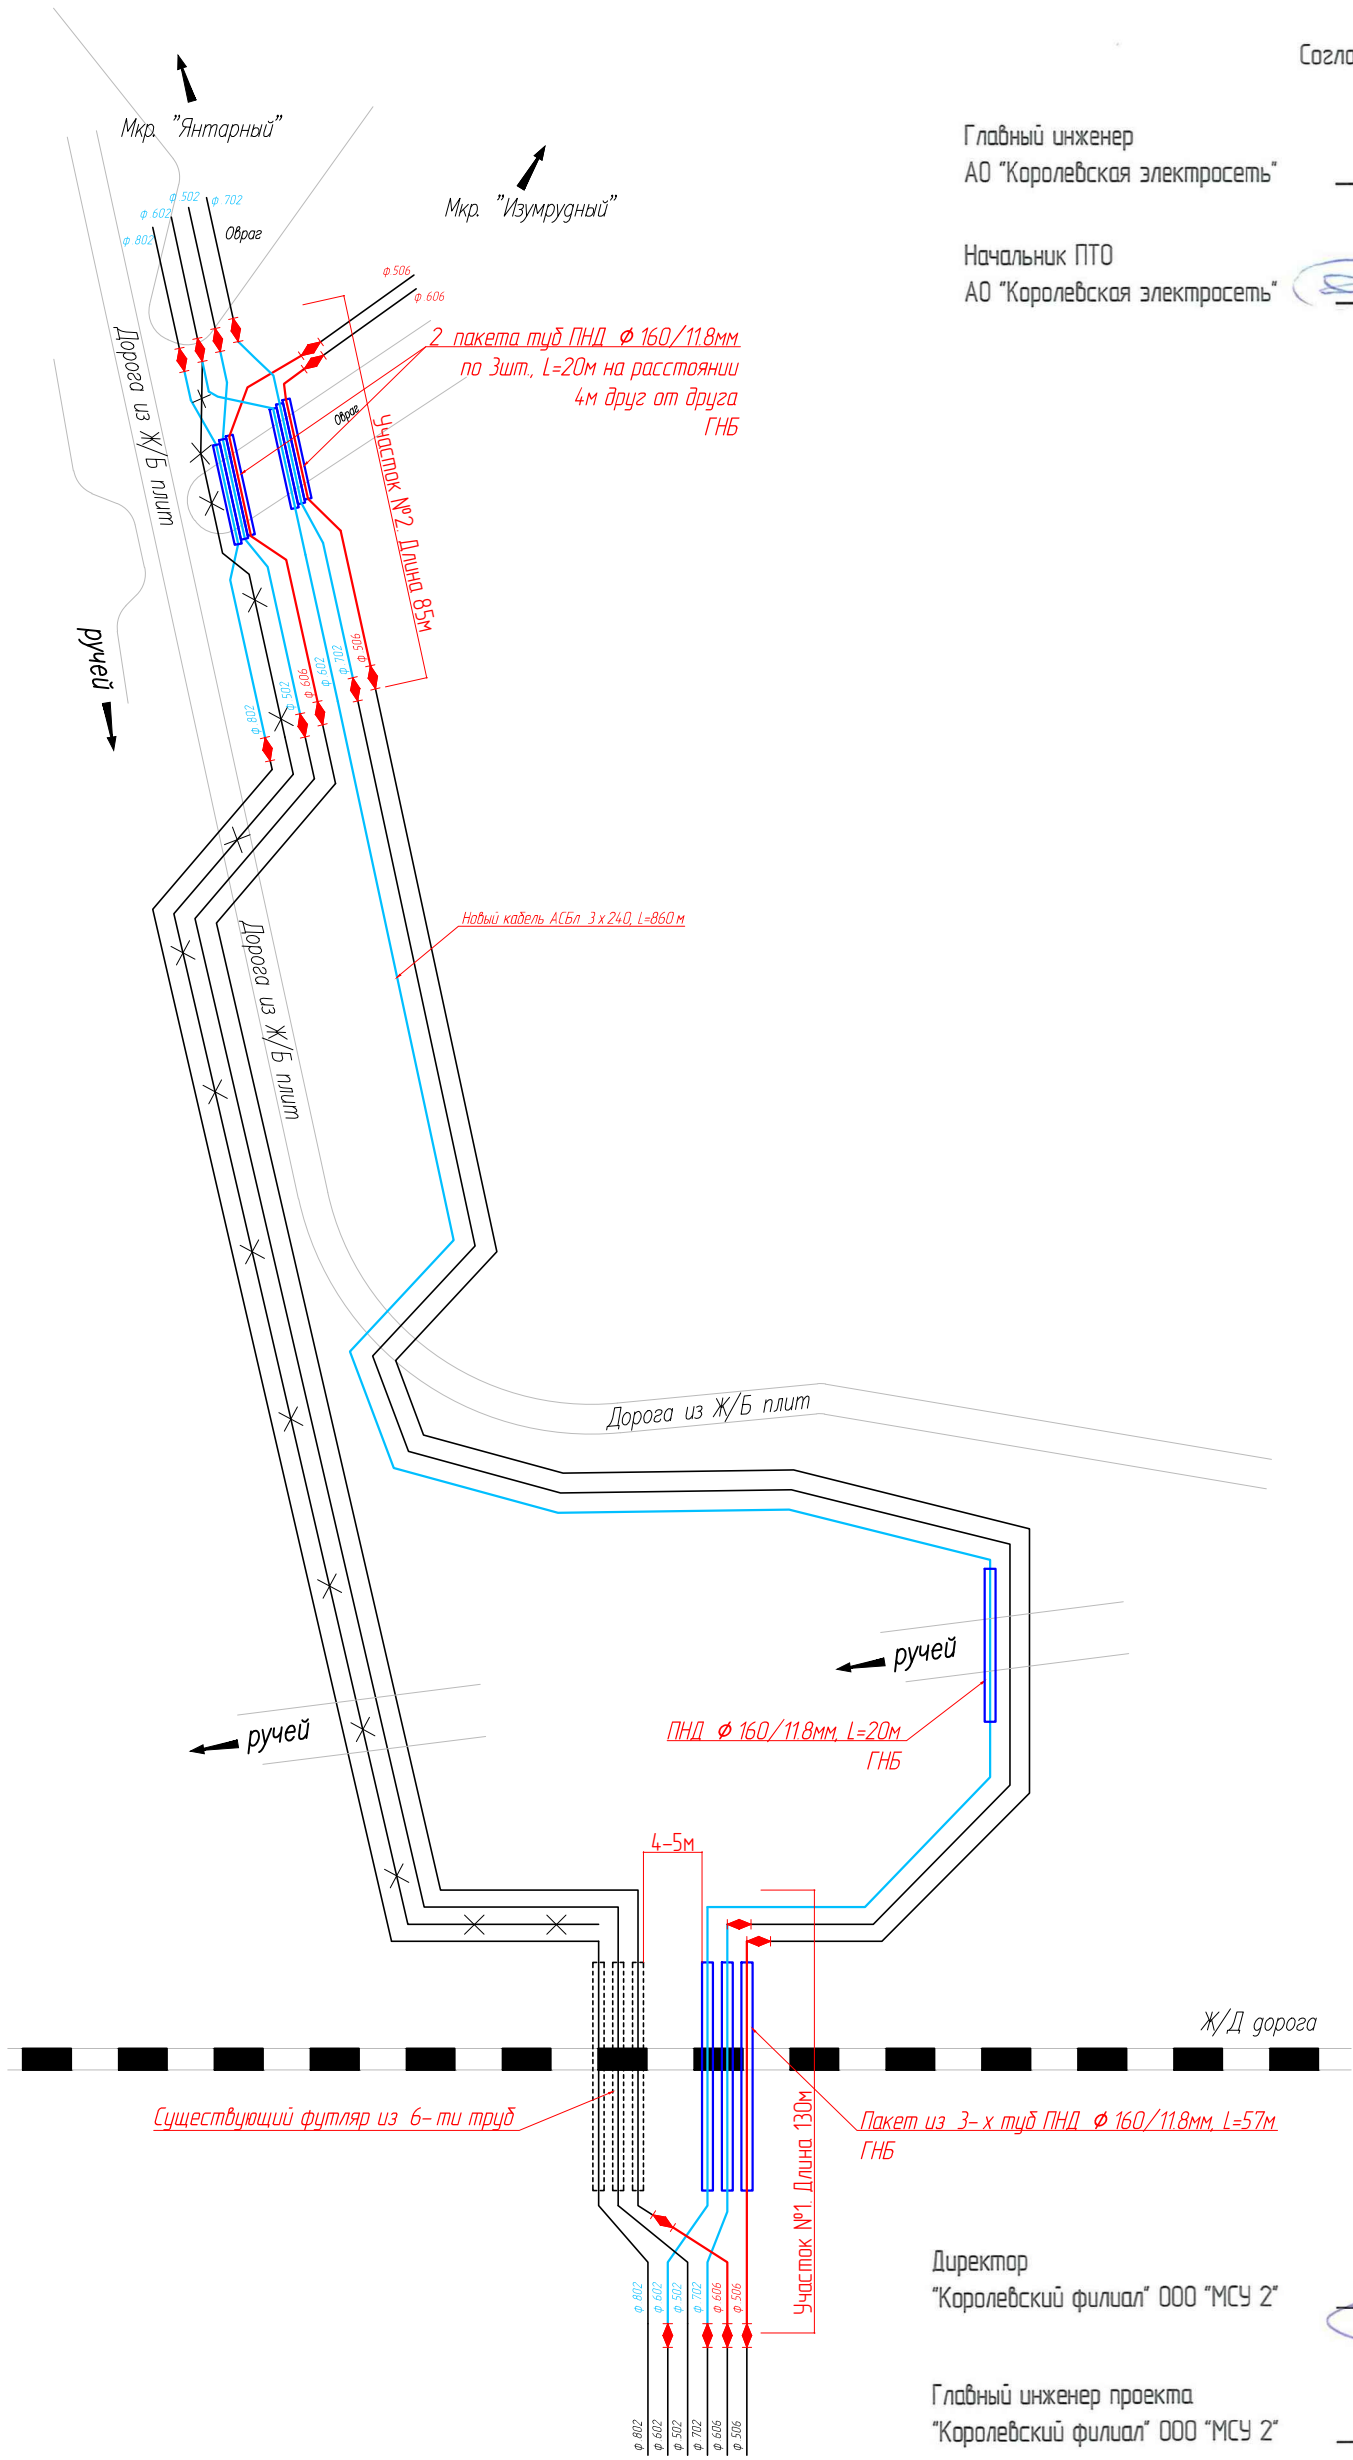

Согласовано:

Главный инженер
АО "Королевская электросеть" /Тихомиров С.В./

Начальник ПТО
АО "Королевская электросеть" /Давыдов С.А./

Директор
"Королевский филиал" ООО "МСУ 2" /Дворядкин А.Г./

Главный инженер проекта
"Королевский филиал" ООО "МСУ 2" /Зиновьев Е.В./

Заказчик: АО "КОРОЛЁВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ"										
						003-02-16-ЭС.4				
						Капитальный ремонт кабельной линии КЛ-10кВ от ПСТ157 "Горенки": Ф.502,702 ПСТ157 – РТП321; Ф.602,802 ПСТ157 – РТП322 мкр. "Янтарный"; КЛ-10кВ от ПСТ157 "Горенки": Ф.506,606 ПСТ157 – РТП821 мкр. "Изумрудный" по адресу: М.О., г. Балашиха.				
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Внешнее электроснабжение. Сети 10кВ.		Стадия	Лист	Листов
								Р	2	6
Н.Контр						План-схема врезки кабельной линии КЛ-10кВ		Королевский филиал ООО "МСУ2"		
ГИП		Зиновьев Е.В.								
Проверил		Сычев В.В.								
Разработал		Васильев Д.В.								