


			Создано:		
Инб. № подл.	Подп. и дата	Взамен инб. №			

Порядковый № камеры	1	2	3	4	5	6	7	8
Тип камеры	КСО-215 ЭСМ6	КСО-215 ЭСМ6	КСО-215 ЭСМ6	КСО-215 ЭСМ6	КСО-215 ЭСМ6	КСО-215 ЭСМ6	КСО-215 ЭСМ6	КСО-215 ЭСМ6
Номинальный ток, А	630	630	630	630	630	630	630	630
Назначение камеры, линии	ВВОД №2	Тр-мор №2	Отх. линия	СВВ №2	СВВ №1	Отх. линия	Тр-мор №1	ВВОД №1
Марка, сечение длина ЛЭП, км	ЗхАПбПуз-10 1х500/70	ЗхАПбВнз-10 1х120/35	ЗхАПбПуз-10 1х500/70			ЗхАПбПуз-10 1х500/70	ЗхАПбВнз-10 1х120/35	ЗхАПбПуз-10 1х500/70
Кол-во кабелей в ЛЭП	1	1	1			1	1	1

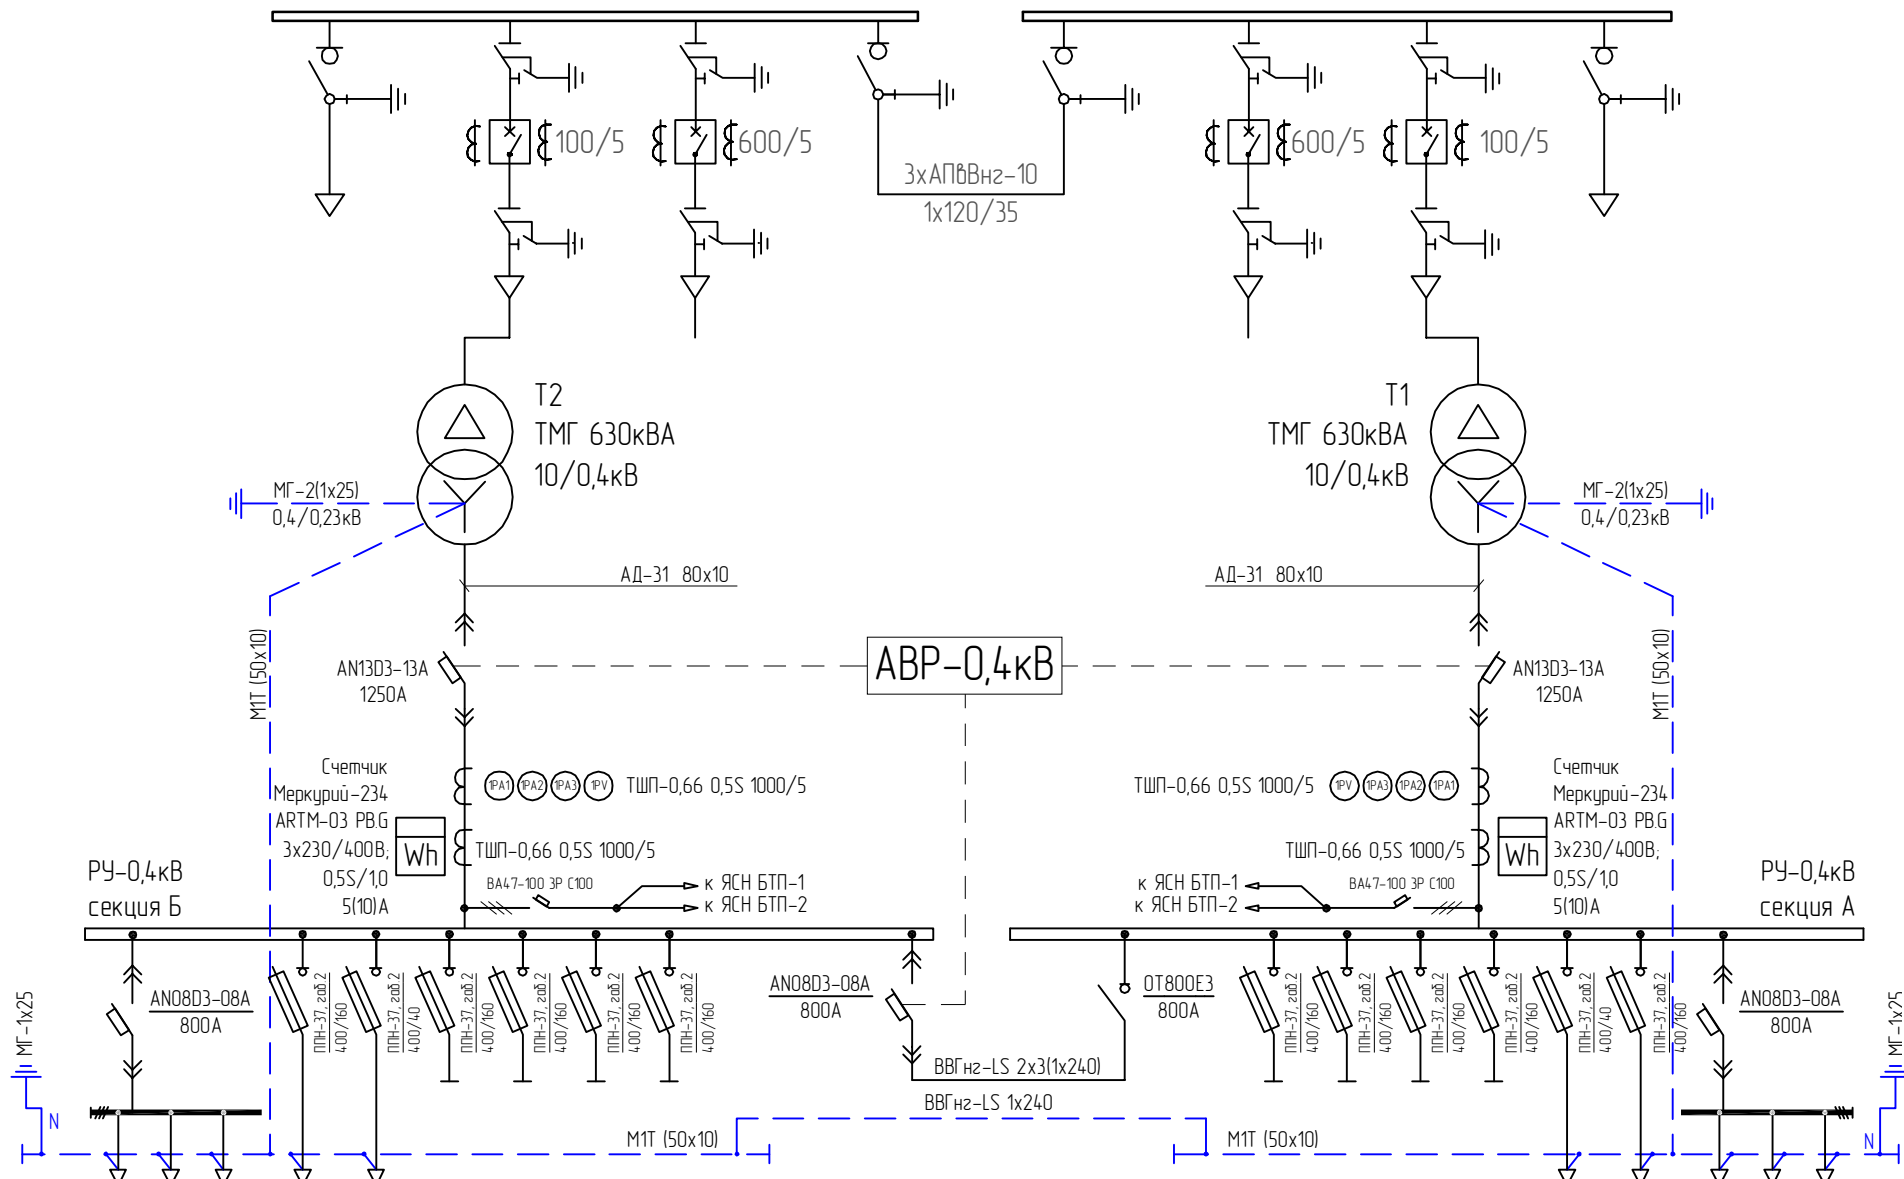

Наименование \ лин. №	лин. 2.1	лин. 2.2	лин. 2.3										лин. 1.3	лин. 1.2	лин. 1.1	
Рр, кВт (аварийный режим)	481,0	80,3	2,2											80,3	481,0	
Ip, А (аварийный режим)	785,8	139,3	3,9											139,3	785,8	
Марка и сечение кабеля	3хАВВШв 4х240	АВВШв 4х120	ВВШв 4х35										ВВШв 4х35	АВВШв 4х120	3хАВВШв 4х240	
Длина, м	140	130	8										8	130	140	
Назначение линии	Медицинский центр	Станция скорой помощи	РЩЧО (работчик)	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв			Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	РЩЧО (резерв)	Станция скорой помощи	Медицинский центр

						031-02-16-ЭС.Ч			
						Строительство 2-х секционной трансформаторной подстанции (ТП) с силовыми трансформаторами расчетной мощности, прокладке 2-х кабельных линий КЛ-10кВ от РУ-10кВ РТП-1 с.1, с.2 до РУ-10кВ проектируемой ТП, прокладке 5-ти кабельных линий КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемой ТП до ВРУ-1, ВРУ-2 медицинского центра и распределительного щита уличного освещения, расположенном по адресу: Московская область, г. Балашиха, Балашихинское шоссе, владение №4			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Внешнее электроснабжение. Сети 10/0,4кВ	Стадия	Лист	Листов
							Р	3	18
ГИП		Зиновьев				Принципиальная однолинейная схема РУ-0,4кВ ТП-проект	"Королевский филиал" ООО "МСУЗ"		
Проберил		Сыцевич							
Инженер		Васильев							