


Соединения вертикальных и горизонтальных заземляющих проводников
Присоединение вывода заземляющего проводника зажимом к вертикальному и горизонтальному заземляющему проводнику

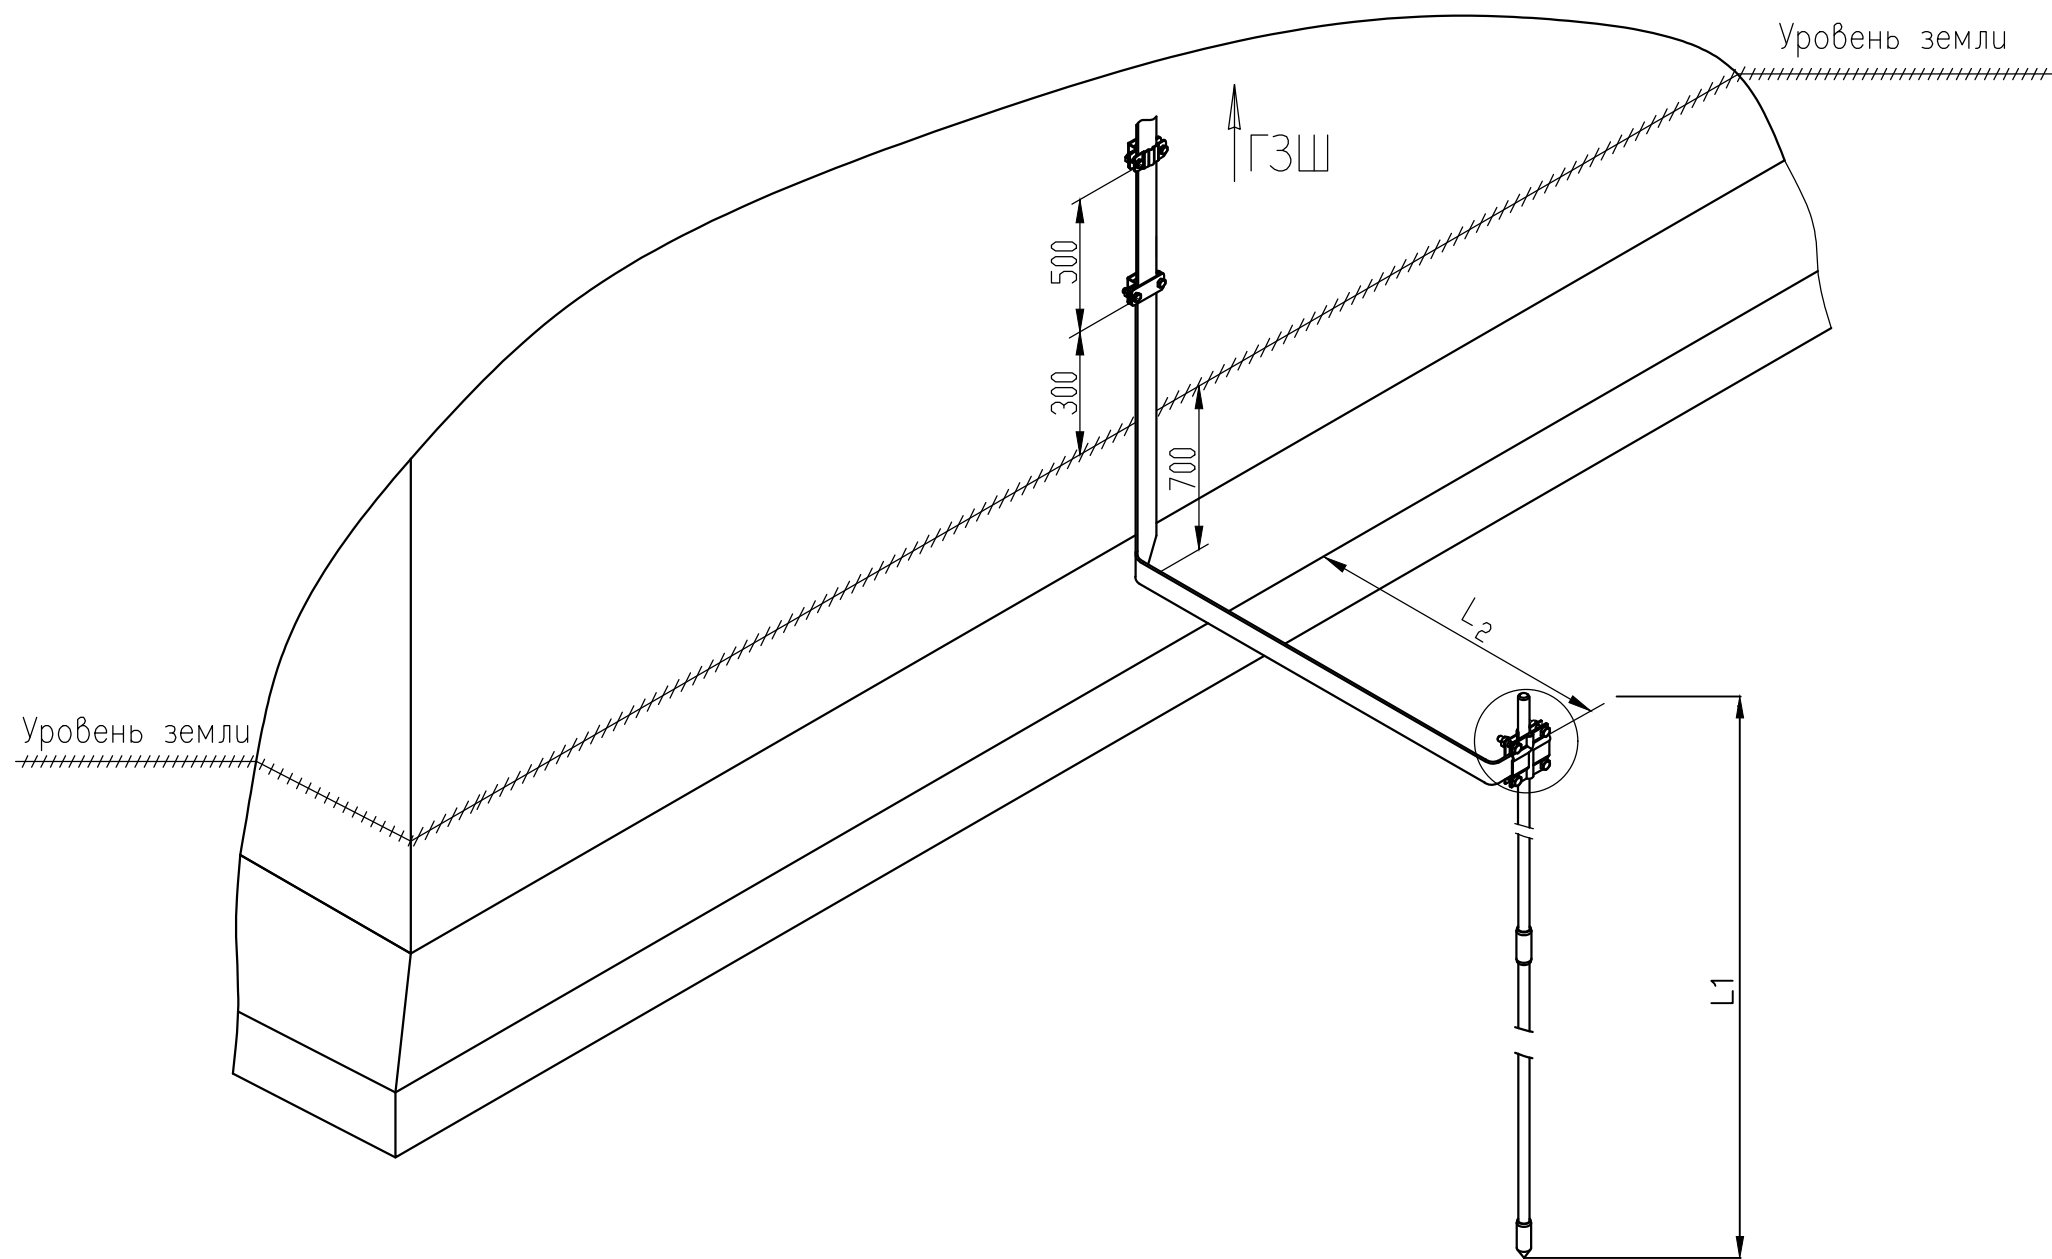

L₁ – от 3000 до 30000 мм
L₂ – не менее 1000 мм от фундамента

Инв.	№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	№. инв.	№. дубл.	Подп. и дата

					027-СМ-50.16-ЭС.3			
					Московская обл., г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Бородинская, д.26			
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство линии электропередач 0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП 321 до ВРУ жилого дома	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Шумский					РП	2	2
Проверил					Заземление ВРУ	ООО "Спецмонтаж-1"		
ГИП	Шумский							
Утв.								